

Motorspritze



- MS nicht im Laufschrift verschieben
- Kein zusätzlicher Personen-/Materialtransport auf dem Gerät
- Bei Gefälle, die Deichsel bergwärts richten
- Beim Nachfüllen von Treibstoff, während des Betriebes oder unmittelbar nach dem Rückzug, ist wegen der Brandgefahr darauf zu achten, dass kein Treibstoff auf heisse oder glühende Teile verschüttet wird; Löschmittel muss bereitgestellt sein
- Bei Arbeiten an fliessenden Gewässern ist das Tragen von Schwimmwesten Vorschrift, wenn die Wassertiefe bei steil abfallendem Ufer mehr als einen Meter beträgt oder die Wassergeschwindigkeit bei einer Tiefe von über 50 cm grösser als 1 m/Sek. ist
- AdF, welche mittels Seilsicherung an einem Ufer eines Fliessgewässers gesichert werden, können bei einem Sturz ins Wasser trotz Schwimmweste unter Wasser gezogen werden und ertrinken

Verantwortlichkeiten Gruppenführer (Chargierter):

- Sicherheit
- Wasserbezugsort/ Stellungsraum
- Erstellen Saugleitung oder Zubringerleitung
- Anbringung Halte- & Entleerungsleine
- Standort Materialdepot (Anhänger)
- Standort Teilstück
- Erstellen Druckleitungen


Verantwortlichkeiten Maschinist:

- Genauer Standort Motorspritze
Tipp: so nah wie möglich ans Gewässer
- Anzahl der Saugschläuche
Tipp: so wenig wie möglich verwenden
- Inbetriebsetzung der Motorspritze
- Betriebssicherheit der Motorspritze


Als Gruppenführer/Chargierter greife ich immer ein wenn:

- Sicherheitsrelevante Punkte verletzt werden
- Was daneben läuft
- Wenn Garnichts mehr läuft

Aufbau bei guten Druckverhältnissen

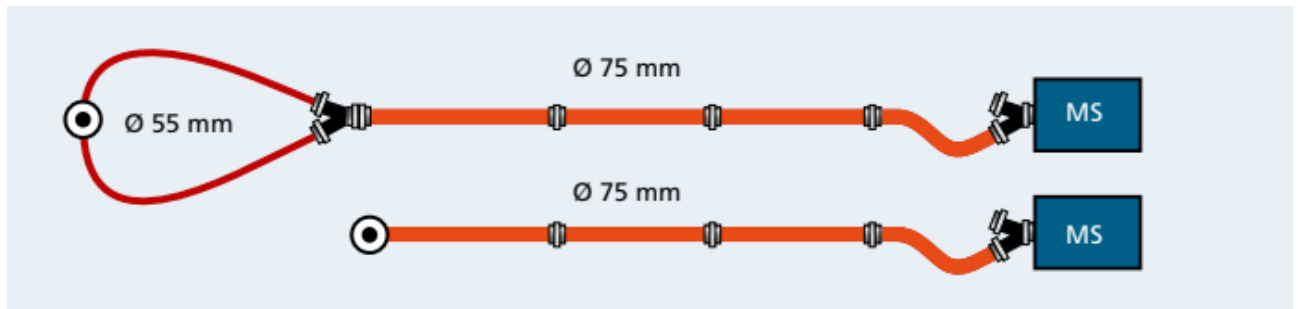

Aufbau bei niedrigen Druckverhältnissen

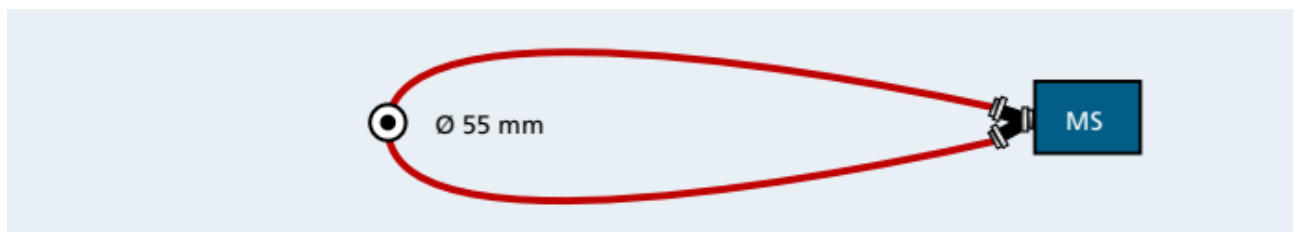

Motorspritze ab Gewässer



- Die Überdeckung des Seihers beträgt bei stehendem Gewässer mind. 50 cm, bei fließendem Wasser mind. 30 cm
- Ohne Vakuum, kein Ansaugen möglich
- In der Regel soll die Förderhöhe von ca. 8 m nicht überschritten werden
- Retablieren gemäss Herstellerangaben